


Kald side

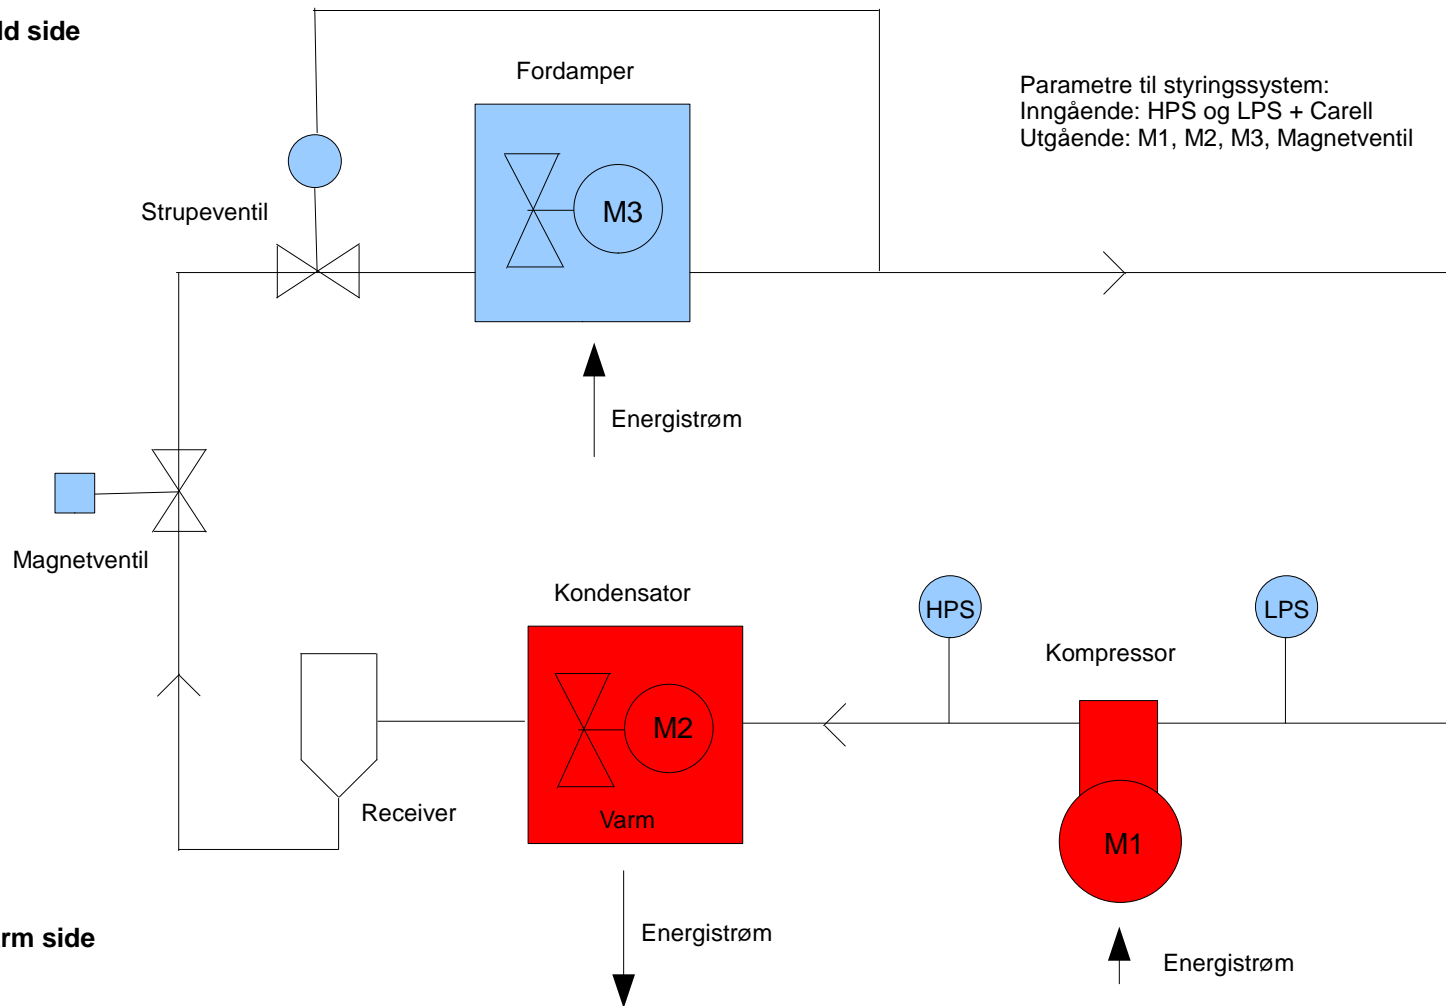

Parametre til styringssystem:
Inngående: HPS og LPS + Carell
Utgående: M1, M2, M3, Magnetventil

Varm side

Fuglesang Varmepumper AS	
Rørarrangement	Prepared: Arne von Riesensnauser
Dato: 17 Feb 2010	Rev: A